


Klik for at redigere i master



Optimalizacja procesu filtrowania



Czemu filtracja okresowa nie jest optymalna

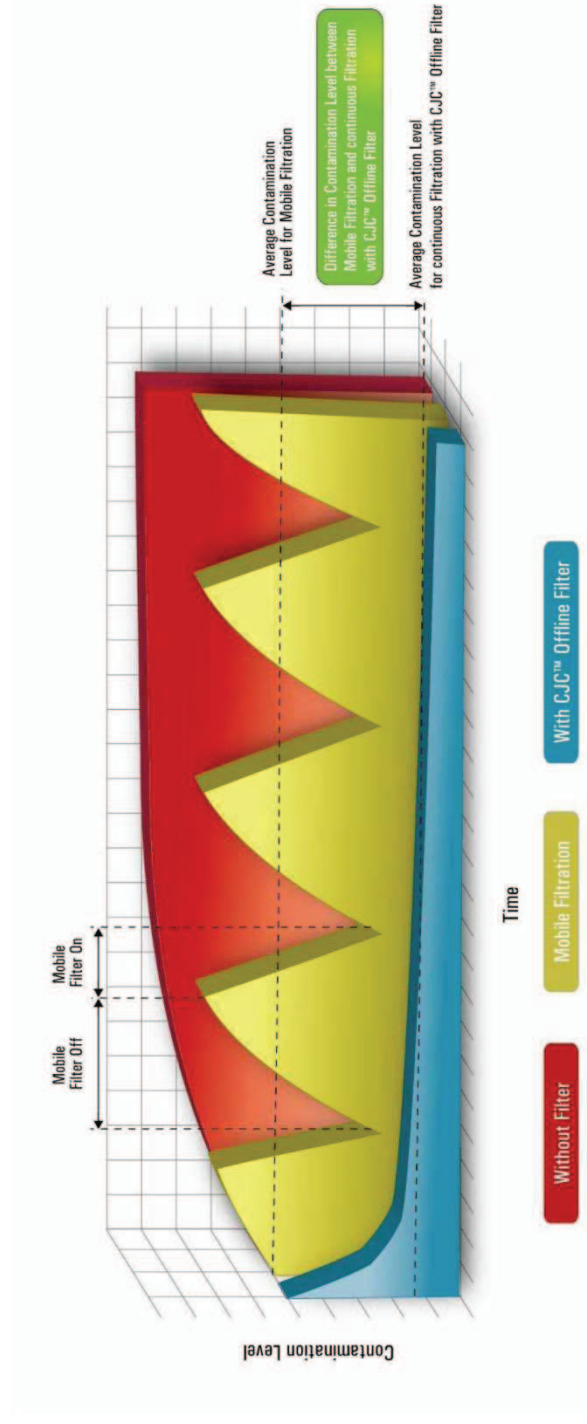

Gdzie mamy aplikacje – inny przykład



Inne zastosowanie filtrów CJC typu PTU (ZE PAK)



Pompy wody zasilającej
sprzęgło Voith

PTU 2 27/27 P-E1E2W

Wydajność 200l/h

Olej : ISO VG 32

Utrzymywana klasa wg ISO 4407 -16/15/11

Gdzie mamy aplikacje – kilka przykładów



PGE Elektrownia Turów

Układ olejowy sterowania i smarowania łożysk turbozespołu parowego



**FILTR SEPARATOR
CJC™ (PTU)
6 turbozespołów**

PTU 3 3x27/108 KF-EPTWY

Wydajność: 2350l/h

Olej: TU 32-lepkosć ISO VG 32

Pojemność układu: ok. 25 000 l

Utrzymywana klasa wg ISO 4407 -14/12/8



Gdzie mamy aplikacje – Blok 858 MW



PGE Bełchatów

Układ olejowy sterowania i smarowania łożysk turbozespołu parowego



BLOK 858 MW

PTU 3 6x27/108 K-E2PTW

Wydajność: 4.755/9.510 l/h)

Olej : TU 32 lepkość ISO VG 32

Pojemność układu : 44 000l

Utrzymywana klasa wg ISO 4407 -13/12/6

To już jest koniec



Dziękuję za uwagę

*Zapraszam do pomnażania zysków przez oszczędności
wynikające z przemysłanej:*

Higieny Oleju .

Służymy naszym doświadczeniem

C.C.JENSEN Polska Sp.z.o.o.

